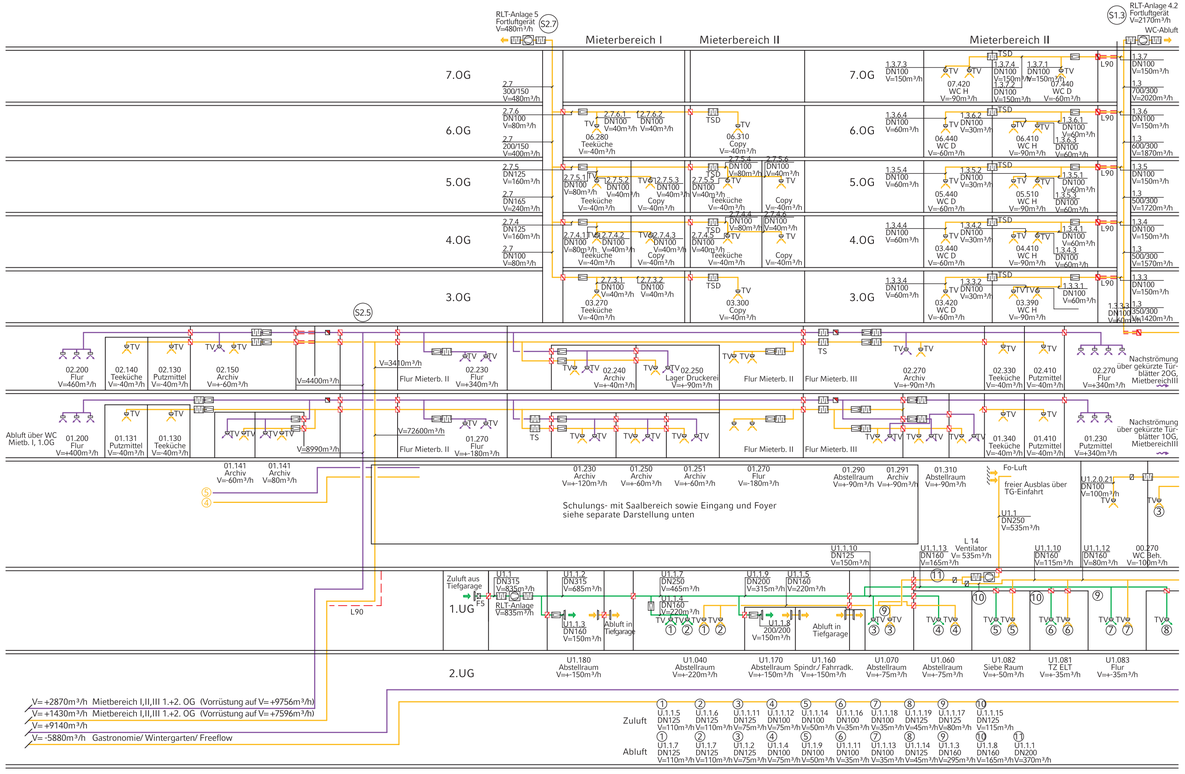
RLT-Anlage 5
Fortluftgerät
V=480m³/h
S2.7
Mieterbereich I
Mieterbereich II
Mieterbereich II
S1.3
RLT-Anlage 4.2
Fortluftgerät
V=2170m³/h
WC Abluft
7.0G
6.0G
5.0G
4.0G
3.0G
S2.5
S1.2
S1.1
RLT-Anlage 4.1
Fortluftgerät
V=340m³/h
Nachströmung über gekürzte Tür-blätter 2OG, Mieterbereich III
Nachströmung über gekürzte Tür-blätter 1OG, Mieterbereich III
Abluft über WC Mieth. I, 1.OG
Schulungs- mit Saalbereich sowie Eingang und Foyer
siehe separate Darstellung unten
Fo-Luft
freier Ausblas über TG-Einfahrt
L 14
Ventilator
V= 535m³/h
Zuluft aus Tiefgarage
RLT-Anlage
V=835m³/h
Abluft in Tiefgarage
L90
1.OG
2.UG
V= +2870m³/h Mieterbereich I,II,III 1.+2. OG (Vorrüstung auf V= +9756m³/h)
V= +1430m³/h Mieterbereich I,II,III 1.+2. OG (Vorrüstung auf V= +7596m³/h)
V= +9140m³/h
V= -5880m³/h Gastronomie/ Wintergarten/ Freeflow
Zuluft
Abluft

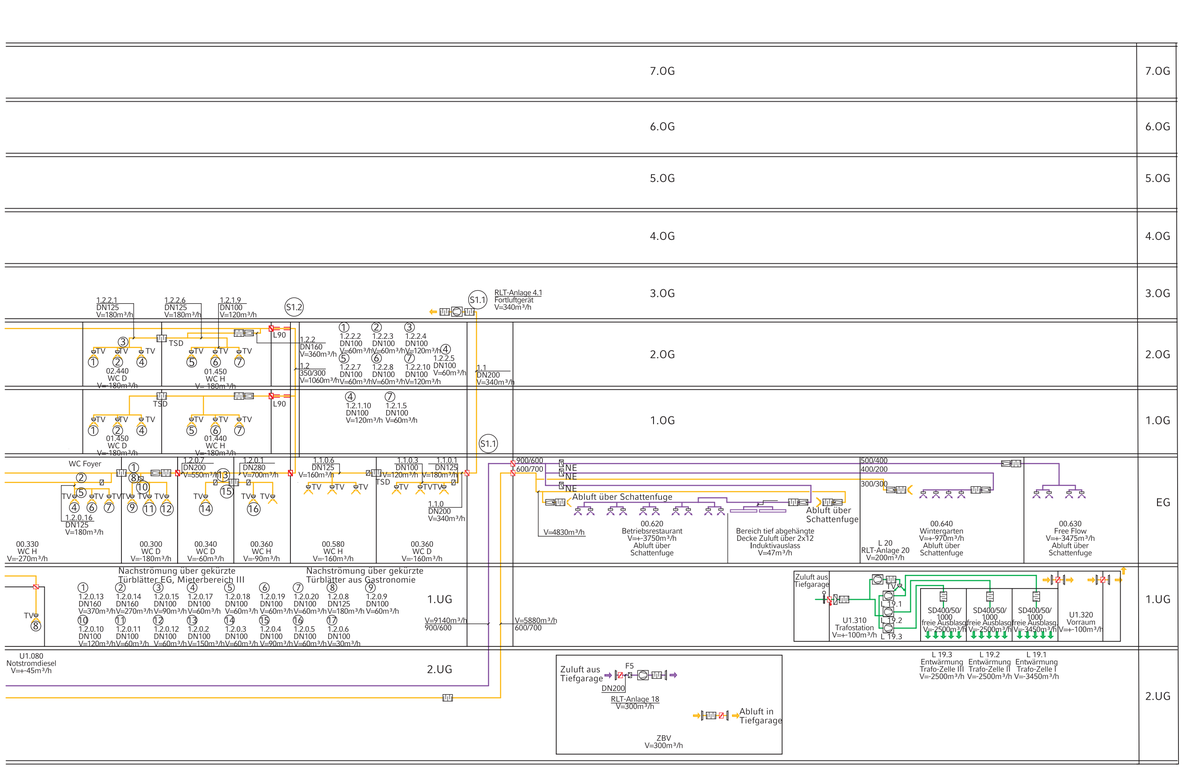
7.0G
6.0G
5.0G
4.0G
3.0G
2.0G
1.0G
EG
1.OG
2.UG
S1.2
S1.1
RLT-Anlage 4.1
Fortluftgerät
V=340m³/h
Abluft über Schattenfuge
Bereich tief abgehängte Decke Zuluft über 2x12 Induktivauslass
V=47m³/h
Zuluft aus Tiefgarage
FS
DN200
RLT-Anlage 18
V=300m³/h
Abluft in Tiefgarage
ZBV
V=300m³/h
U1.080
Notstromdiesel
V=45m³/h
L 19.3
Entwärmung Trafo-Zelle III
V=2500m³/h
L 19.2
Entwärmung Trafo-Zelle II
V=2500m³/h
L 19.1
Entwärmung Trafo-Zelle I
V=3450m³/h

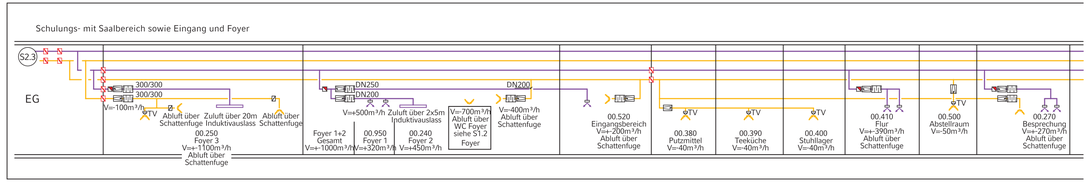
Schulungs- mit Saalbereich sowie Eingang und Foyer
S2.3
EG
Abluft über Schattenfuge
Zuluft über 20m Induktivauslass
Abluft über Schattenfuge
00.250
V=1100m³/h
Foyer 1+2 Gesamt
V=1000m³/h
00.950
Foyer 1
V=320m³/h
00.240
Foyer 2
V=450m³/h
Zuluft über 2x5m Induktivauslass
V=700m³/h Abluft über WC Foyer siehe S1.2 Foyer
00.520
Eingangsbereich
V=200m³/h
00.380
Putzmittel
V=40m³/h
00.390
Teeküche
V=40m³/h
00.400
Stuhllager
V=40m³/h
00.410
Flur
V=390m³/h
00.500
Abstellraum
V=50m³/h
00.270
Besprechung
V=270m³/h

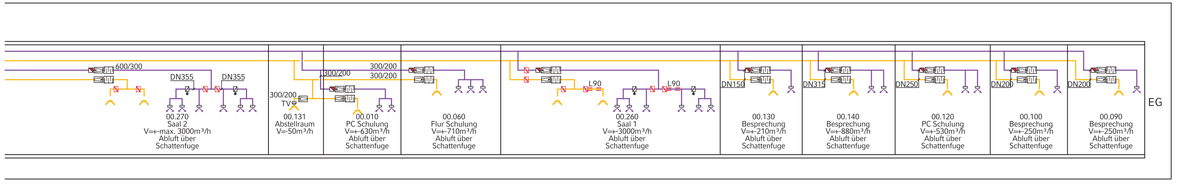
EG
00.270
Saal 2
V=e.max. 3000m³/h
00.010
PC Schulung
V=630m³/h
00.060
Flur Schulung
V=710m³/h
00.260
Saal 1
V=3000m³/h
00.130
Besprechung
V=210m³/h
00.140
Besprechung
V=880m³/h
00.120
PC Schulung
V=530m³/h
00.100
Besprechung
V=250m³/h
00.090
Besprechung
V=250m³/h